


～脱炭素の見える化までの流れ～

①見える化シート（CO₂チェックシート）のダウンロード



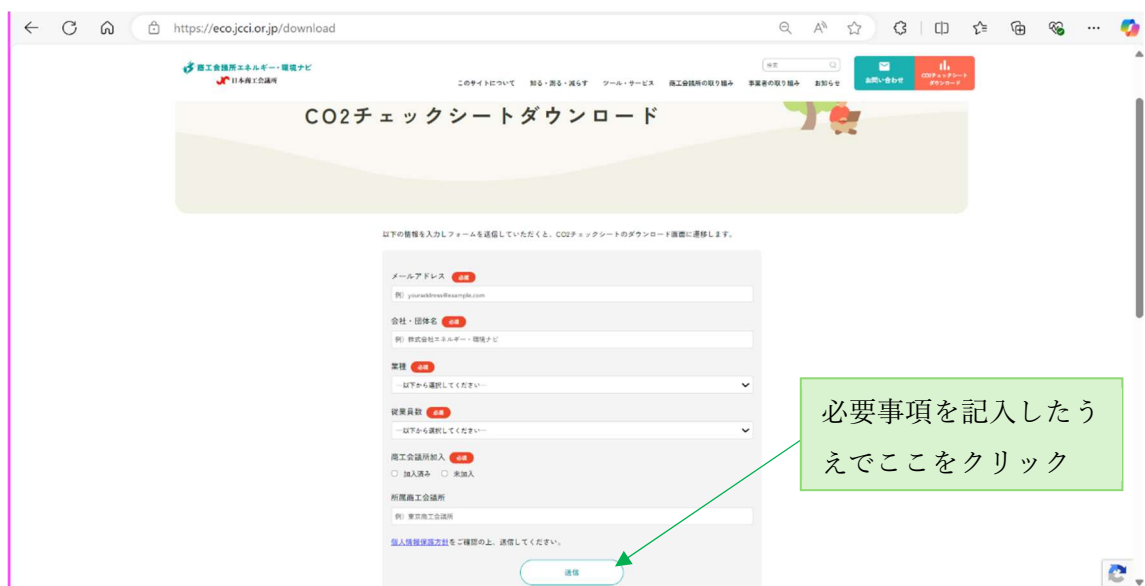

ダウンロード完了！

②ダウンロード後～見える化まで

C02チェックシート

2026年度 企業名 ()株式会社 電気事業 ()ガス事業 ()その他 ()その他 ()年間8時～午後20時まで 開始月 年

グラフ化する項目 電力 調整後排出係数 0.5 調整後単位発電量

令和6年度の報告（令和5年度実績）から、都市ガスの事業者別排出係数が導入されたことにより、都市ガスの排出量の算定方法が変更されました。事業者ごとに排出係数が異なりますため、本チェックシートでは、大手ガス会社および代理店別の排出係数を自動で算出できるようにしております。各事業者の排出係数については、排出係数一覧をご参照ください。

数量調査票・CO2調査票提出先住所一覧 <https://mdk.co.jp/m/csr/shirushi/shusho/csr.html>

(5)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計	単位 CO2 排出率合計 (kg-CO2)	一次エネルギー 消費率合計(MJ)	備考 削減率 (%)
電力	使用量	21,563.08	17,170.08	22,081.08	28,775.08	34,921.08	32,561.08	18,462.08	19,198.08	24,514.08	29,646.08	25,561.08	25,942.08	311,320.08	99%	105,003.08	#N/A
	使用料金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO	YES	-
灯油	使用量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	L	0.00	0.00
	使用料金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO	YES	-	
A重油	使用量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	L	0.00	0.00
	使用料金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO	YES	-	
都市ガス	使用量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	MJ	0.00	0.00
	使用料金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO	YES	-	
液化天然ガス (LNG)	使用量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	MJ	0.00	0.00
	使用料金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO	YES	-	
液化石油ガス (LPG)	使用量	7.60	6.70	7.70	6.20	6.10	8.00	5.70	10.00	8.20	10.00	14.00	13.00	103.20	kg	305.57	5,170.32
	使用料金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO	YES	-	
ガソリン	使用量	207.00	214.00	330.00	293.00	295.00	347.00	269.00	310.00	213.00	129.00	95.00	158.00	2,740.00	L	6,262.92	91,703.24
	使用料金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO	YES	-	
軽油	使用量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	L	0.00	0.00
	使用料金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO	YES	-	
二酸化炭素(CO2) 排出量合計														174,605.33			
一次エネルギー 使用量合計															#N/A		
使用料金合計															使用料金合計	NO	
上水使用量														0.00	m³		
工業用水使用量														0.00	m³		
地下水使用量														0.00	m³		
その他の水使用量														0.00	m³		
水使用量合計														0.00	m³		
紙類廃棄物														0.00	Ton		
その他の一般廃棄物														0.00	Ton		
産業廃棄物														0.00	Ton		

使用方法 2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度

手順

- ①電気会社を選択。ない場合には、その他にし、③の排出係数に手入力
排出係数については、次ページ以降参照。
- ②ガス会社を選択。ない場合には、その他にし、④の排出係数に手入力
都市ガスでない場合には、空欄のまま。排出係数については、次ページ参照。
- ⑤欄内の使用している項目について、毎月の使用量、料金を入力。

入力完了！

②-1 排出係数の引用について

〇ガス

「CO2 排出係数」で検索し、このサイトを開く

CO2排出係数

約 10,100 件の結果

環境省
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html

環境省_算定方法・排出係数一覧 | 「温室効果ガス排出量 算定 ...」
ここでは、制度概要の説明や必要な様式のダウンロードや関連資料が参照できます。

電気事業者別排出係数関連 ...
電気事業者別排出係数関連ページ・環境省_算定方法・排出係数一覧 | 「温室効果ガス排出量 算定 ...」

算出方法を見る
算出方法を見る・環境省_算定方法・排出係数一覧 | 「温室効果ガス排出量 算定 ...」

お問い合わせ
お問い合わせ・環境省_算定方法・排出係数一覧 | 「温室効果ガス排出量 算定 ...」

報告
報告・環境省_算定方法・排出係数一覧 | 「温室効果ガス排出量 算定 ...」

policies.env.go.jp の検索結果のみを表示

他の人は以下も検索しています

電力 CO2排出係数
東京電力 排出係数

CO2排出係数の算定方法
温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度

CO2排出係数一覧
CO2排出係数とは
環境省CO2排出係数
産業廃棄物CO2排出係数一覧表
CO2
CO2排出係数 東京電力
CO2排出係数 関西電力
CO2排出係数 電力

過去の排出係数一覧はこちら +

■ ガス事業者別排出係数一覧

令和 8 年提出用 (PDF:281KB)

令和 8 年提出用 (Excel:32KB)

過去のガス事業者別排出係数一覧はこちら +

■ 電気事業者別排出係数一覧

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r08_gas_coefficient...

この一覧から契約業者を検索し、排出係数を入力

関連法規

算定・報告

算定方法・排出係数一覧

集計結果・開示請求

集計結果

開示請求

ツール・システム

報告書作成支援ツール

電子報告システム (EEGS)

○電気

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html

■ 電気事業者別排出係数一覧

令和7年度報告から、電気の基礎排出係数の算出方法が変更となり、基礎排出係数もメニュー別での公表となっています。
変更内容の詳細は、以下に掲載の「令和7年度報告からの温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の変更点について」の7～15ページをご参照ください。
<https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about/document.html>

令和8年提出用 (PDF:318KB)

令和8年提出用 (Excel:121KB)

※令和8年1月9日更新(令和8年2月25日、6月4日一部更新、7月23日一部追加・更新)

過去の電気事業者別排出係数一覧はこちら

この一覧から契約業者を検索

報告書作成支援ツール

電子報告システム(EEGS)

説明会・検討会

算定方法検討会

制度検討会

その他検討会

その他

NEWS一覧

Q&A

お問い合わせ

関連リンク

サイトマップ

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r08_denki_coefficient_rev3.pdf

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r08_denki_coefficient_rev3.pdf

A0136	パナソニックオバレーションアルエクスレンス(株)	メニュー-A	0.000439	0.000000	63.43	係数が代替値の事業者からの受電のため
		メニュー-B	0.000000	0.000000		
		メニュー-C(残差)	0.000539	0.000539		
A0137	アストモスエネルギー(株)	(参考値)事業者全体	0.000391	0.000391	52.53	係数が代替値の事業者からの受電のため
		メニュー-A	0.000000	0.000000		
		(参考値)事業者全体	0.000323	0.000323		
A0138	(株)関電エネルギーソリューション	メニュー-A	0.000000	0.000000	99.15	係数が代替値の事業者からの受電のため
		メニュー-B(残差)	0.000638	0.000638		
		(参考値)事業者全体	0.000568	0.000568		
		メニュー-A	0.000000	0.000000	100.00	
		メニュー-B	0.000000	0.000000		
		メニュー-C	0.000000	0.000000		
		メニュー-D(残差)	0.000505	0.000505	100.00	
		(参考値)事業者全体	0.000487	0.000487		
		メニュー-A	0.000000	0.000000		
		メニュー-B(残差)	0.000223	0.000223	100.00	
		(参考値)事業者全体	0.000060	0.000060		
		メニュー-A	0.000000	0.000000		
		メニュー-B(残差)	0.000420	0.000420	100.00	
		(参考値)事業者全体	0.000416	0.000416		
		メニュー-A	0.000205	0.000205		
		(参考値)事業者全体	0.000000	0.000000	-	
		メニュー-A	0.000000	0.000000		
		(参考値)事業者全体	0.000419	0.000419		
		メニュー-A	0.000000	0.000000	100.00	
		メニュー-B	0.000000	0.000000		
		メニュー-C	0.000247	0.000247		
		メニュー-D	0.000298	0.000298	100.00	
		メニュー-E	0.000344	0.000344		
		メニュー-F(残差)	0.000530	0.000530		
		(参考値)事業者全体	0.000490	0.000490		

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を採用。
(一) 代替値を適用。または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が総受電容量を上回ったため、調整後の排出が困難。

契約メニューにより、係数が変わる。メニューについては、各小売事業者のホームページ等より確認。不明な場合には、「事業者全体」もしくは、「(残差)」と入っているものを参考値として使用

A ～ F 等：各小売業者が、メニュー別係数を公表しているもの

(すべてのメニューが記載されているわけではない)

残 差：メニューA～F 特別なメニューを除いた、通常の契約向けの排出係数。

事業者全体：特別なメニューも通常の契約もすべて含めた会社全体の平均排出係数。

見える化



宮代町食品ロス削減推進

キャラクター「すてずん」